

# elektrische keuring 2020



Beter gekeurd Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019)  
Bien vérifié Algemene Directie Energie



## DE INSTALLATIE IS CONFORM

**Datum(s) van controle:** 20/08/2020 **Uitgiftedatum verslag:** 21/08/2020  
**Verslagnummer:** 0566-200820-15

### Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen  
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel  
T: 056 70 54 05 E: [btv.westvlaanderen@btvcontrol.be](mailto:btv.westvlaanderen@btvcontrol.be) Ondernemingsnummer: 0406.486.616  
De agent-bezoeker: nummer 0566

### Identificatie van derden:

Opdrachtgever: ELEKTRO POWER  
Adres: RATTEVALLESTRAAT 7, 8433 MIDDELKERKE  
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: RES. LA VIGIE  
Adres: KONING RIDDERDIJK 33, 8434 WESTENDE  
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: ELEKTRO POWER  
Adres: RATTEVALLESTRAAT 7, 8433 MIDDELKERKE  
BTW-nummer: 0835063496

### Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: RES. LA VIGIE  
Adres: KONING RIDDERDIJK 33, 8434 WESTENDE  
EAN- code:  
Nummer teller: 5433925  
Private hoogspanningscabine: Nee  
Type installatie: gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel

### Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:  
Controlebezoek (6.5)  
Datum uitvoering van de installatie:  
Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020  
**Informatie inhoud controle:** Geen  
Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast  
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

### Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N  
Type van de aardelektrode: Aardingsbaren



RE06\_02-08\_01-15 08/20

1 / 3

Voedingsleiding van het hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 10 mm<sup>2</sup>

Aantal stroombanen: 5 (reserve inbegrepen)

Type van het aardverbindingssysteem: TT


Aantal borden: 1

Nominale waarde van de bescherming van de aansluiting: 40A

Type van de algemene schakelaar: 4P 40A/300mA

#### BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's  
Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

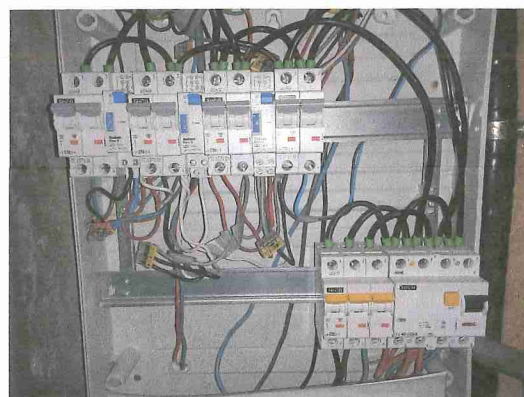

---

#### Resultaten van de controle:

##### Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 18 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 10 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

##### Vastgestelde inbreuken:

Geen

##### Opmerkingen:

Geen

---

#### Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 20/08/2045





Beter gekeurd Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019)  
Bien vérifié Algemene Directie Energie




Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):




Verslagnummer 0566-200820-15

3 / 3


Kelder

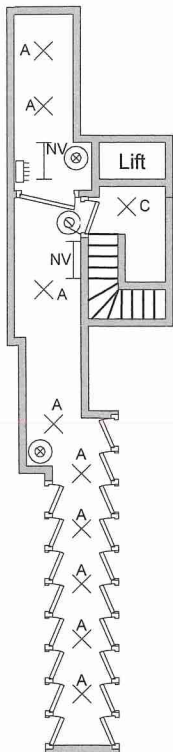



Gelijkvloers

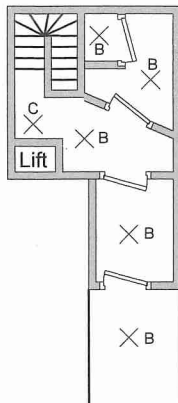


Verdieping 1 - 9



Verdieping 10

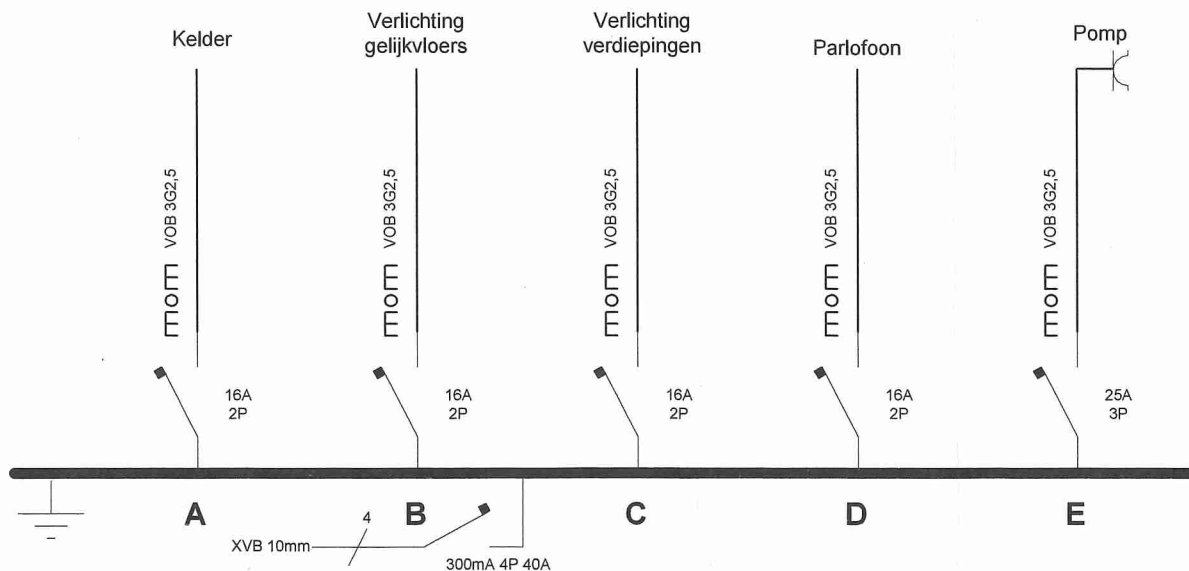

**Elektro Power BV**  
 Peter Jonckheere  
 I.O. Eigenaar(s)



**Keuringsorganisme**  
 BTV  
 20/08/2020

**Klantgegevens**  
 naam Res. La Vigie  
 adres Gemeenschappelijke delen  
 woonplaats Koning Ridderdijk 33  
 8434 Westende